

STÅLHAMNEN OXELÖSUND

COILSHOTELLET (1/4)

**Installerade belysningslösningar:**

72st Intenz XL 113° 246W har ersatt högtrycksnatrium-
armaturer ett mot ett.

Tidigare installerad effekt: 34,6kW

Ny installerad effekt: 17,7kW

Installerad belysningseffekt W/m²: 3,4 (yta 5 236 m²)

Minskad installerad effekt: 16,8kW, 49 %

Kravställd ljusnivå: Medel 500 lux

Projekterad ljusnivå: Medel 538 lux

Uppmätt ljusnivå: 460-764 lux

Luxmätare: Hagner EC-1




STÅLHAMNEN OXELÖSUND

COILSHOTELLET (2/4)



STÅLHAMNEN OXELÖSUND

COILSHOTELLET (3/4)

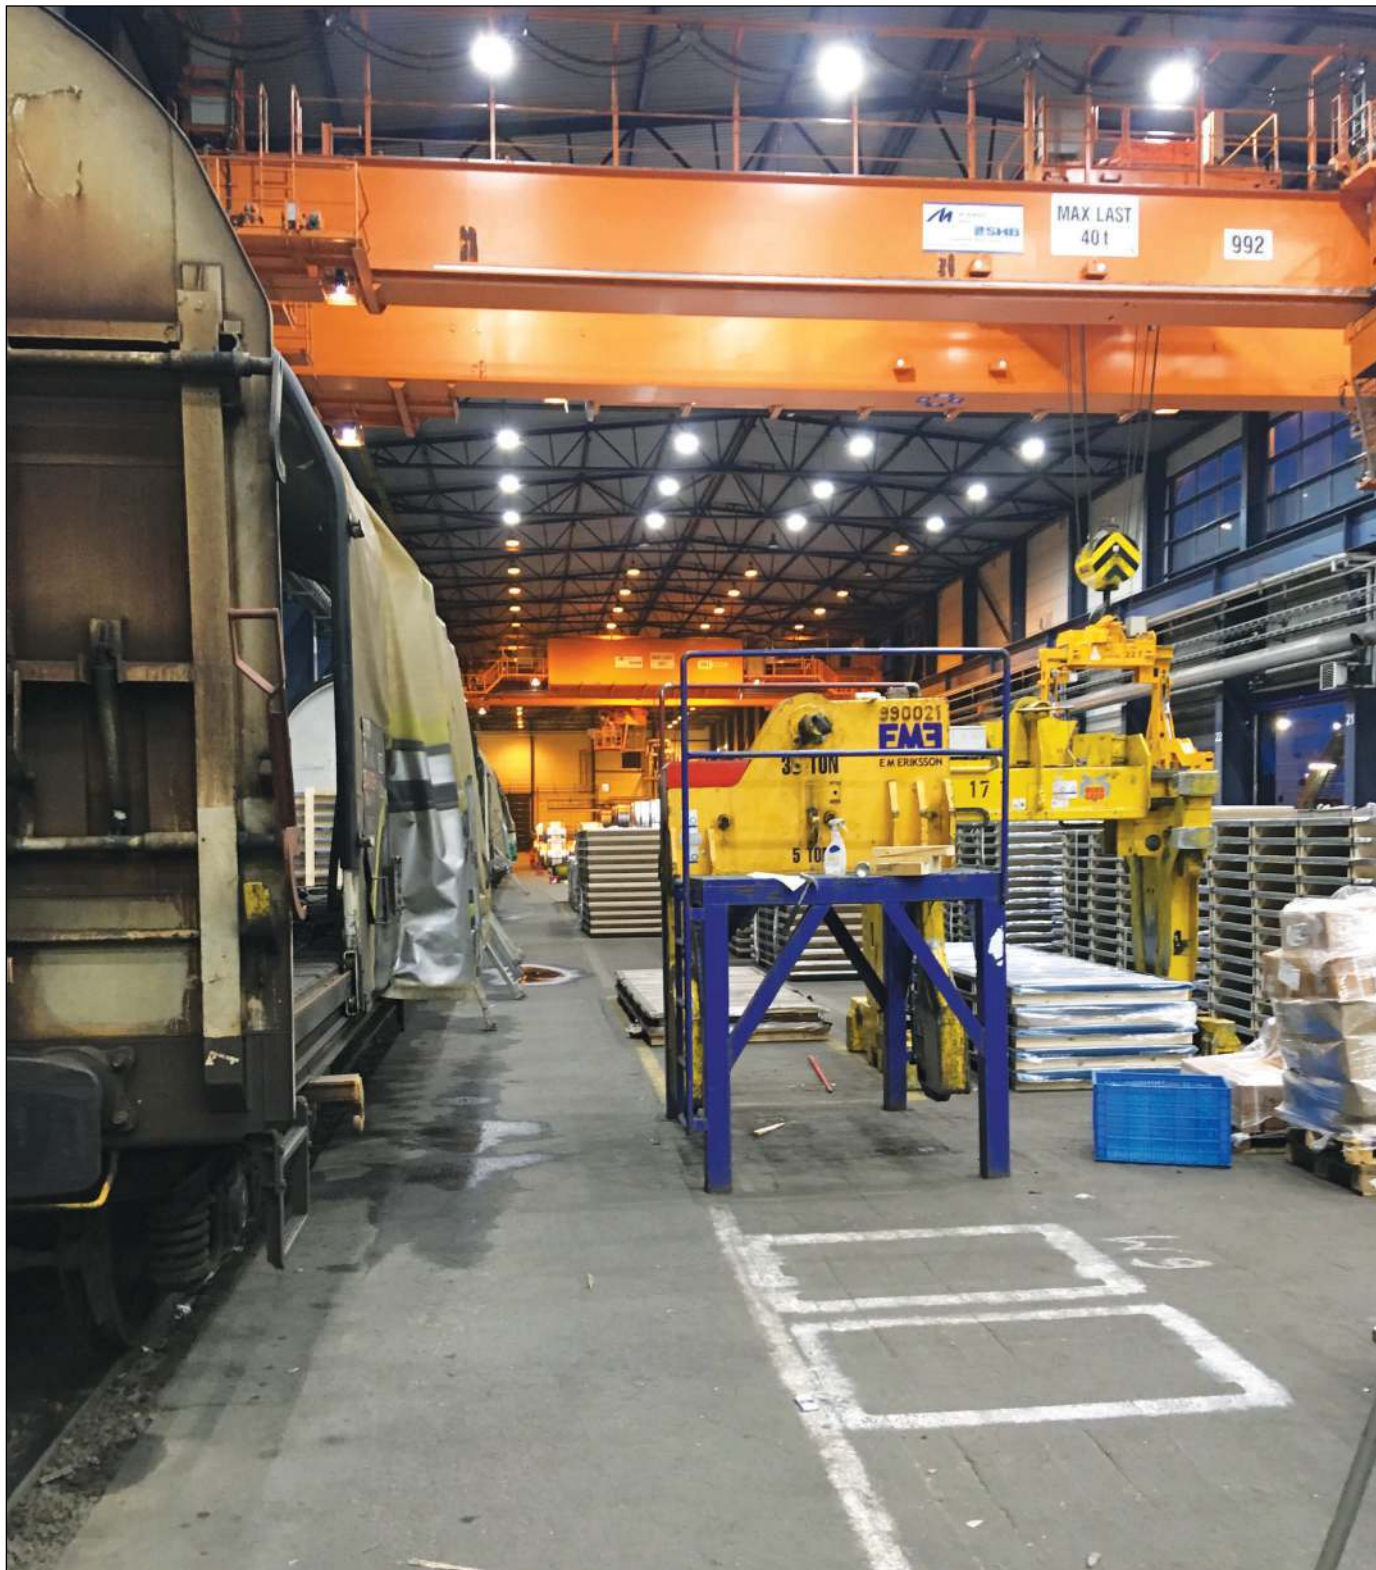

STÅLHAMNEN OXELÖSUND

COILSHOTELLET (4/4)

